311



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO ___/2022

Laho & Bornell

Exmo. Senhor Pedro Alberto Barausse, Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo, Paraná.

SARGENTO LEANDRO, vereador que abaixo subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais, vem, com o devido respeito, perante Vossa Excelência e os demais Vereadores, solicitar a aprovação do presente requerimento, a fim de que seja encaminhado PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ao Poder Executivo para que PROCEDA AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO CMEI GENTE MIÚDA, CONFORME ESPECIFICA.

1. JUSTIFICATIVA

Em visita realizada no CMEI, foi possível constatar diversas irregularidades, dentre as quais:

- Vazamento de esgoto a céu aberto;
- Acondicionamento de gás ao lado do Parquinho Infantil;
- Falta de acessibilidade (rampa extremamente íngreme);
- Pias em altura imprópria para a idade das crianças (muito alta as crianças não alcançam) – sobem em bancos para utilizar;
- Janelas sem grade ou telas fazendo fundo para uma ribanceira;
- Falta de caída da área de chuveiro (água escorre pelo banheiro);

Conforme fotos anexas:

632/2021 17/07/21




CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ








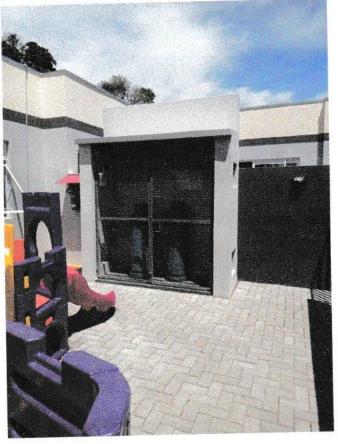



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO ESTADO DO PARANÁ

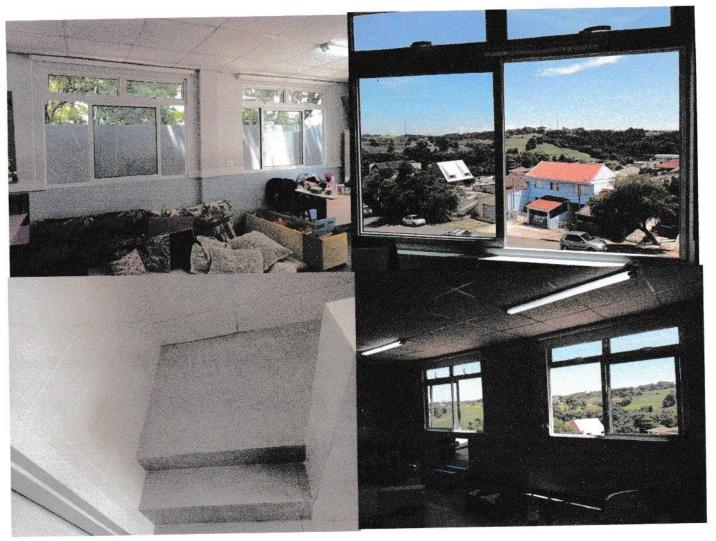

As irregularidades ora apontadas além de comprometer o bom andamento da unidade educacional, compromete a segurança e coloca as crianças em risco iminente. Motivo pelo qual, medidas urgentes devem ser tomadas.

2. REQUERIMENTO

Desta forma, com base no todo exposto, após aprovação pelos nobres colegas desta Casa de Leis, solicito ao Poder Executivo Municipal que viabilize o atendimento de tal solicitação COM A MÁXIMA URGÊNCIA, que objetiva preservar a vida e garantir a segurança das crianças e funcionários do CMEI Gente Miúda.